


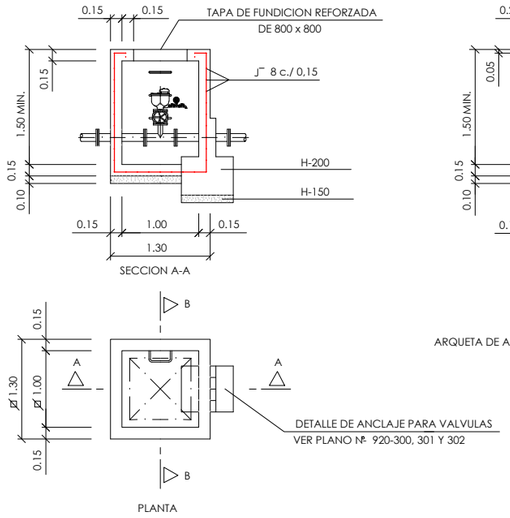


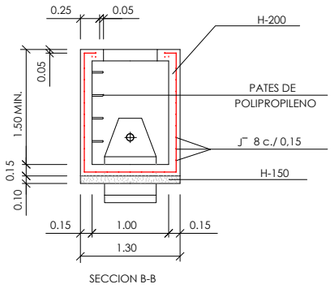

ARQUETA DE ABASTECIMIENTO


PARA VALVULAS
DIMENSION INTERIOR 1,00 x 1,00 M.

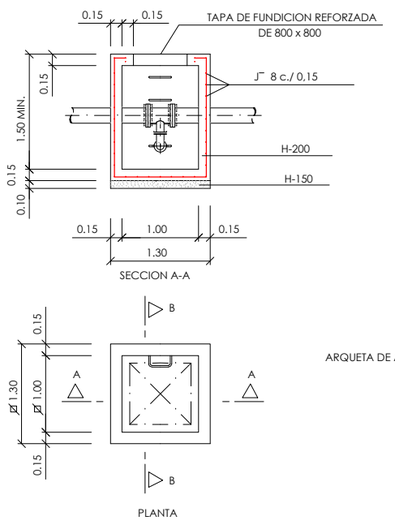

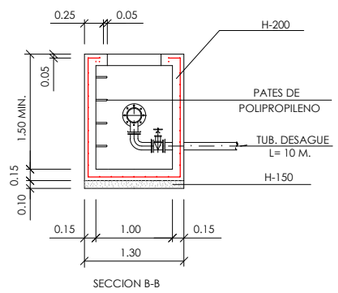


ARQUETA DE ABASTECIMIENTO

PARA DESAGUE
DIMENSION INTERIOR 1,00 x 1,00 M.

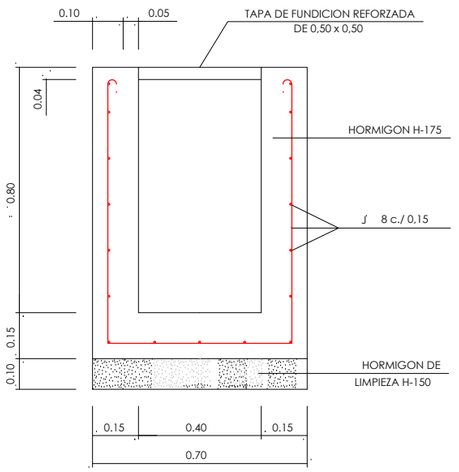


PARA ACOMETIDAS
DIMENSION INTERIOR 0,40 x 0,40 M.

ARQUETA DE ABASTECIMIENTO

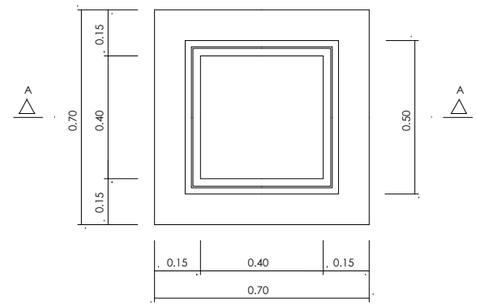


PLANTA

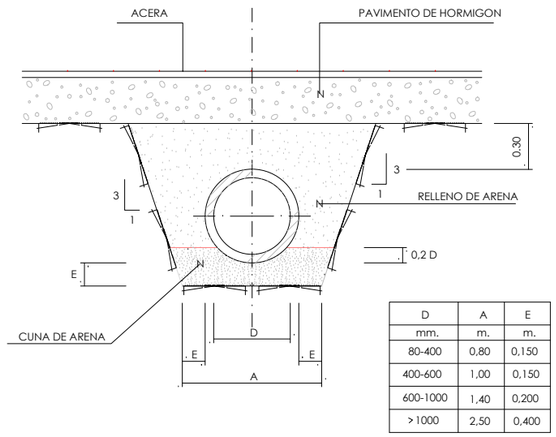

D	A	E
mm.	m.	m.
80-400	0,80	0,150
400-600	1,00	0,150
600-1000	1,40	0,200
>1000	2,50	0,400

ALOJAMIENTO PARA TUB.
EN REPOSICION DE SS. AA.

BAJO ACERA DE NUEVA
CONSTRUCCION PARA Ð 80 mm.

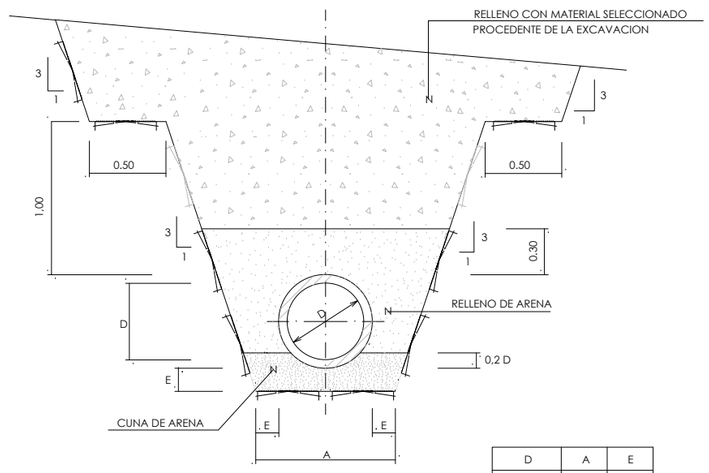

D	A	E
mm.	m.	m.
80-400	0,80	0,150
400-600	1,00	0,150
600-1000	1,40	0,200
> 1000	2,50	0,400

ALOJAMIENTO PARA TUB.
EN REPOSICION DE SS. AA.

FUERA DE ACERA
CON PREZANJA D>80 mm.

P:\Viva\P0001814\PLANOS\08 Servicios afectados\080301h01Defa.dwg

ura ur agentzia agencia vasca del agua	*aholkularia* consultor Pedro Aguirremota Corbera FUERUM	*proiekto zuzendaria* Alvaro San Cristóbal director del proyecto	*egitamuaren titulua* DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DEL RIO KADAGUA A SU PASO POR MIMETIZ, EN EL MUNICIPIO DE ZALLA (BIZKAIA) titulo del proyecto	*data* Febrero 2015 fecha	*eskala (k)* indicadas original en A-1 escala (s)	*izendura* servicios afectados detalles de servicios abastecimiento designación	z bka 8.3.1 nº	_1_ tik _1_ orria hoja _1_ de _1_